



Klasa: 363-02/17-11/162 Ur. broj: 2170-01-4/4-17-3 datum: Rijeka, 31.8.2017.

Temeljem Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području GRADA RIJEKE (Službene novine PGŽ br. 51/13) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području GRADA RIJEKE (Službene novine Grada Rijeke br. 3/14), Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga i Izmjena i dopuna Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga (objavljeni na Internet stranici isporučitelja vodnih usluga www.kdvvik-rijeka.hr),

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, PRJ Kanalizacija izdaje:

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE UVJETE ZA PRIKLJUČENJE na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, PRJ "Kanalizacija" uvidom u tehničku dokumentaciju i katastar utvrđuje da postoji mogućnost priključenja sanitarno otpadnih voda na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju:

NAMJENA:	Stambena građevina
ADRESA:	k.č. dio 1752, k.o. Stari Grad, RIJEKA, LUKOVIĆI 41/A
tip kanalizacijskog priključka:	MJESTO SPOJA – STALNO
karakteristike priključka:	Priključak - mjesto spoja putem kojeg se otpadne vode iz interne odvodnje ispuštaju u sustav javne odvodnje je završetak postojeće kanalizacijske cijevi Ø 160 mm PVC koja je na tom mjestu privremeno zatvorena čepom do trenutka dok podnositelj zahtjeva ne izvede svoju internu instalaciju i ne izvrši priključenje na način definiran ovim TT uvjetima za priključenje. Priključak – mjesto spoja prikazan je u situacijskom prikazu u pravitku.
Izvedba interne kanalizacijske Instalacije i priključenje:	Internu kanalizacijsku instalaciju izvodi podnositelj zahtjeva sve do priključka – mjesta spoja uključujući pažljivo skidanje privremeno postavljenog čepa, te spajanje interne kanalizacijske instalacije sa postojećom kanalizacijskom cijevi na mjestu spoja (priključenje). Internu kanalizacijsku instalaciju treba izvesti sukladno pravilima struke, Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga i Izmjenama i dopunama Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga Komunalnog društva (objavljeni na internet stranici www.kdvvik-rijeka.hr).

U postupku izrade priključka od strane Komunalnog društva potvrđena je podnositelju zahtjeva lokacija priključka – mjesto spoja na terenu.

Nakon priključenja interne kanalizacijske instalacije na sustav javne odvodnje podnositelj zahtjeva je dužan odstraniti, odnosno sanirati instalacije i uređaje koji se više neće koristiti (septička / sabirna jama).


Komunalno društvo vrši kontrolu priključenja.

Na kanalizacijski priključak nije dozvoljeno priključenje krovnih i oborinskih voda, iste treba zbrinuti na drugi odgovarajući način.


Na kanalizacijski priključak nije dozvoljeno priključiti nove građevine bez suglasnosti Komunalnog Društva.

Pomoćnik direktora za tehničke poslove:

Dražen Strčić, dipl.ing.građ.


VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Dolac 14, 51000 Rijeka

SITUACIJA M 1:500

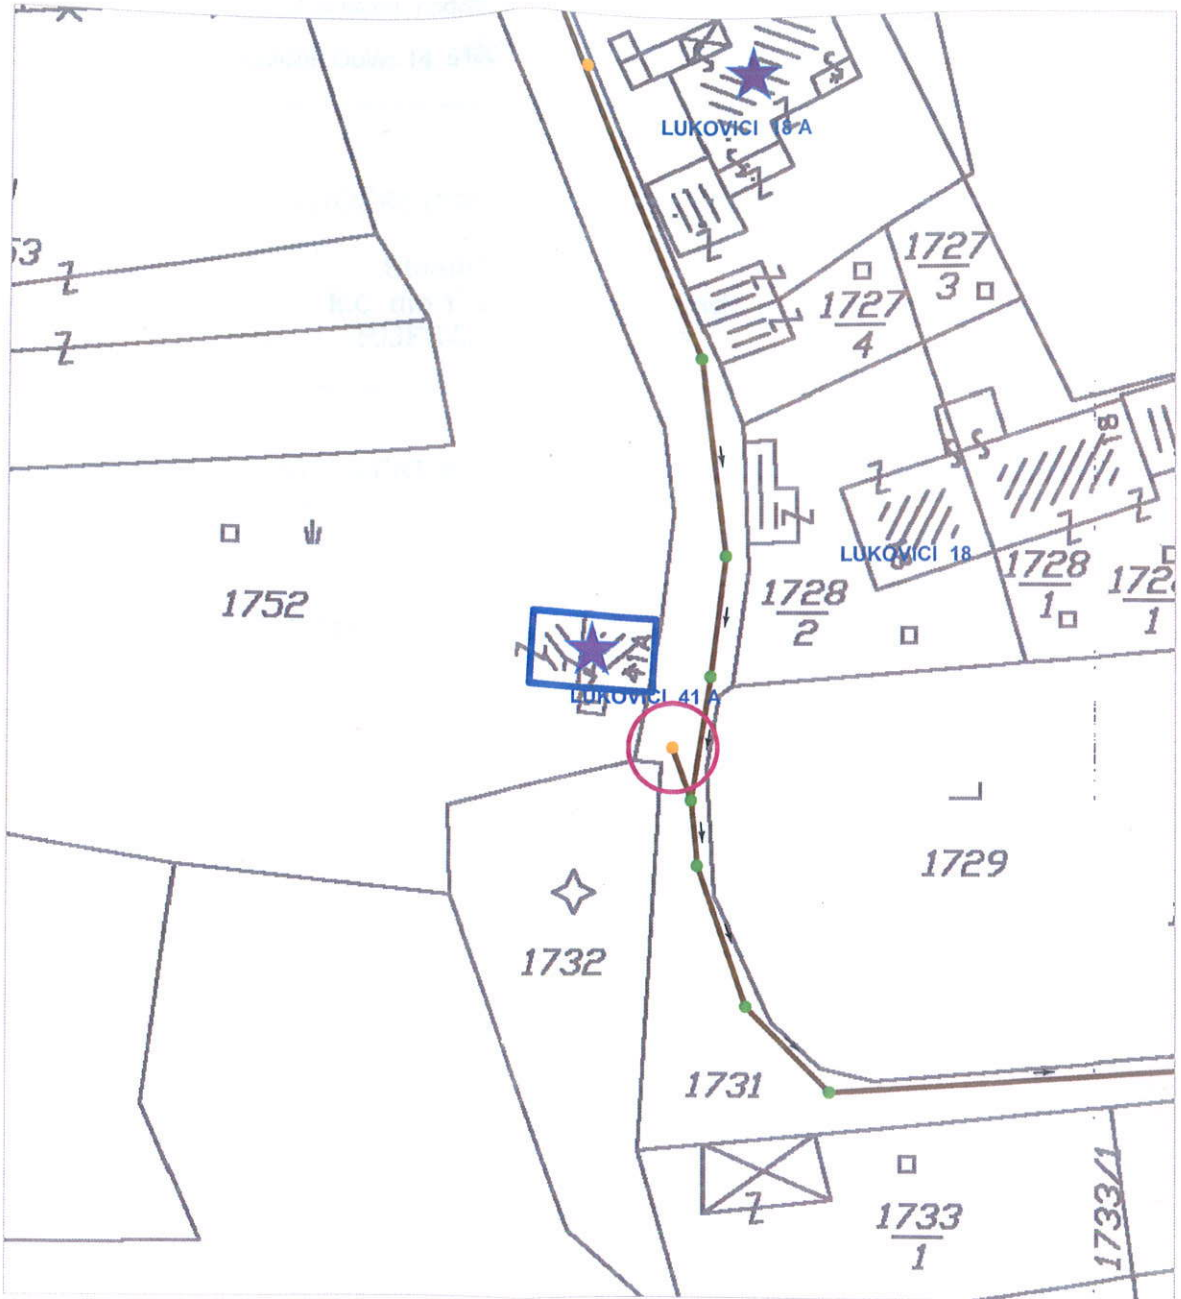

LEGENDA

— JAVNI KANAL

○ PRIKLJUČAK - mjesto spoja

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Priključak - mjesto spoja - stalno
stambena građevina

Broj: 17-11/162

RIJEKA
LUKOVIĆI 41/A

KD VODOVOD I KANALIZACIJA
RIJEKA

Datum: 31.8.2017.

Obradila: